




# French regulations on Indoor air CO<sub>2</sub> levels in daycares and schools

Version 5 of 12 January 2023 – nousaerons.fr

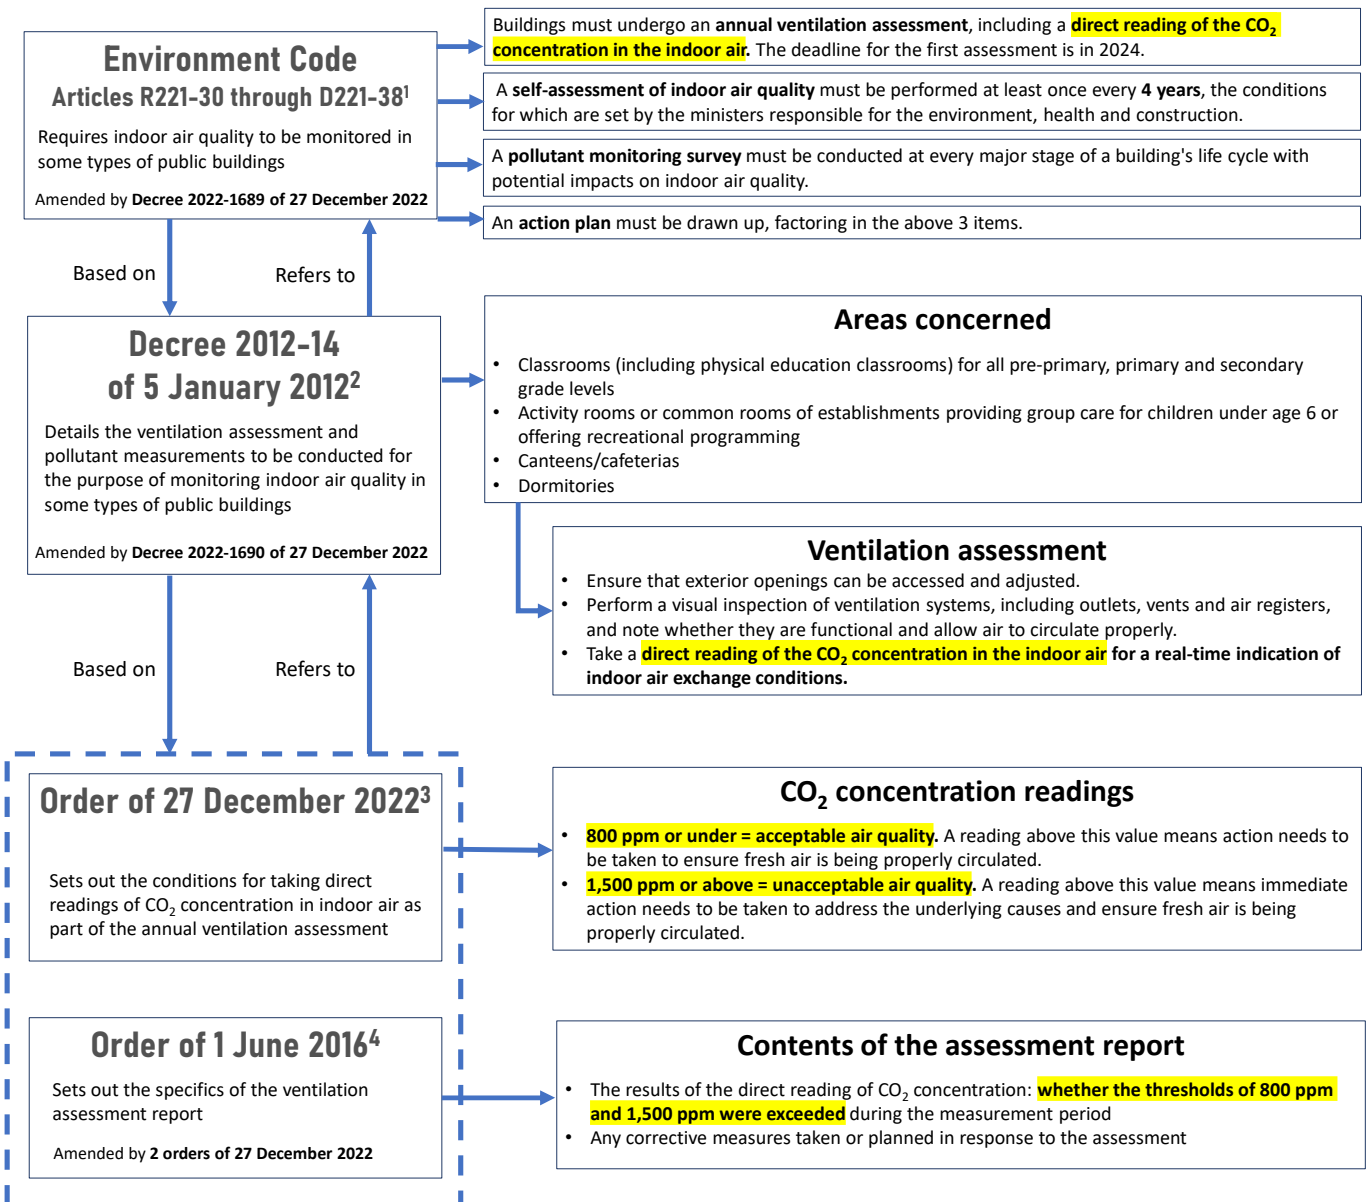

<sup>1</sup> [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000024912670/](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000024912670/)

<sup>2</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025105291>

<sup>3</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830005>

<sup>4</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032630331/>



# エアスコア

この部屋の空気交換はどのくらいいいですか？



詳細はこちら。



**A** 素晴らしい

CO<sub>2</sub>レベル=600ppm

**B** 良い

600ppm + CO<sub>2</sub> レベル = 800ppm

秒

中程度

800ppm + CO<sub>2</sub> レベル = 1000ppm

D

貧弱

1000ppm + CO<sub>2</sub>レベル=1500ppm

E

不十分

CO<sub>2</sub>レベル>1500ppm



2022年12月27日の法令によるフランスの環境コードは、「この値を超えると、満足いく空気更新品質に戻るための行動を意味する。」

2022年12月27日の法令によるフランスの環境コード:「この値を超えると、その超過の原因についてできるだけ早く行動を起こし、満足いく外観の更新の品質に戻ります。」